


电能质量

UPS 的切换电压波形测量 K0043-C03

使用电能质量分析仪 PQ3198 能够测量 UPS（不间断电源）的切换电压波形。

要点

- 便宜的 UPS 在 UPS 运作时的电压波形有时候不是正弦波输出而是方波输出。
- 另外，没做频率补偿的，在切换时有时候会产生电压突升（瞬间性的电压上升）或电压突降（瞬间性的电压下降·下陷）。

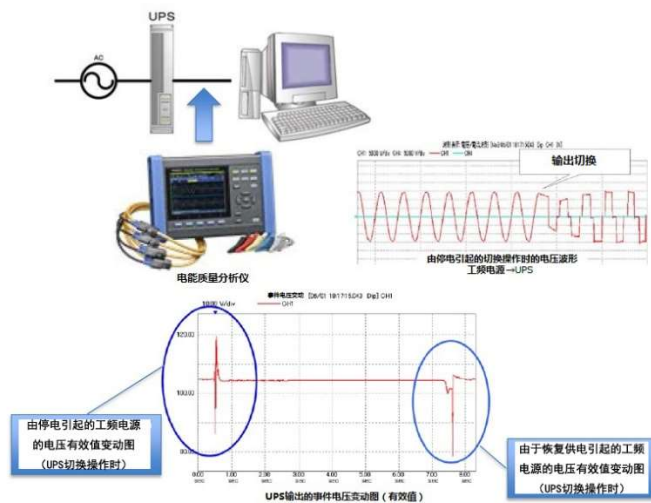

使用仪器

电能质量分析仪 PQ3198-92（600A 传感器 4 个的套装，标配 PC 应用软件）

电能质量分析仪 PQ3198-94（6000A 传感器 4 个的套装，标配 PC 应用软件）

电能质量分析仪 PQ3100-91（600A 传感器 2 个的套装，标配 PC 应用软件）

电能质量分析仪 PQ3100-92（600A 传感器 4 个的套装，标配 PC 应用软件）

电能质量分析仪 PQ3100-94（6000A 传感器 4 个的套装，标配 PC 应用软件）

※ 记载的内容是根据 2019 年 3 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。